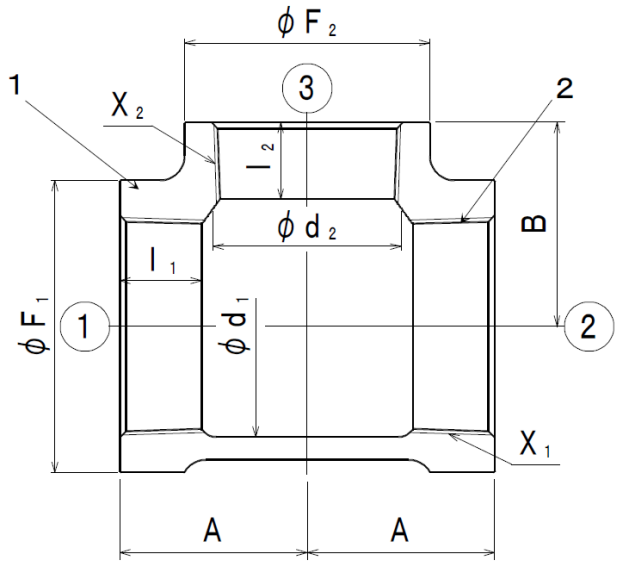


単位　mm

呼び ①×②×③ （B）	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		中心から 端面まで の距離	
	X_1	X_2	l_1	l_2	ϕd_1	ϕd_2	ϕF_1	ϕF_2	A	B
21/2 ×21/2×1	Rc21/2	Rc1	29.7	19.1	73	33.4	98	49.5	55.5	63.5
21/2 ×21/2×11/2	Rc21/2	Rc11/2	29.7	22.1	73	48.3	98	68.1	62	67
3 × 3 × 1	Rc3	Rc1	31.2	19.1	88.9	33.4	117.3	49.5	58.7	73
3 × 3 ×21/2	Rc3	Rc21/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	77.5	84
4 × 4 × 1	Rc4	Rc1	34	19.1	114	33.4	145	49.5	61.5	93
4 × 4 × 2	Rc4	Rc2	34	25.4	114	60.3	145	83.2	75.2	96.5
4 × 4 ×21/2	Rc4	Rc21/2	34	29.7	114	73	145	98	82.5	100
4 × 4 × 3	Rc4	Rc3	34	31.2	114	88.9	145	117.3	89	102
5 × 5 ×21/2	Rc5	Rc21/2	38	29.7	139.5	73	174	98	88.5	115

注1）呼びは②を省略してよい（①×③）
注2）ねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。
注3）記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部　品　名	材　　料	数量	備　　考
1	本体	FCMB275－5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布

名称	２０ＫＺＤ継手 （消火設備用配管継手） 径違いＴ　21/2　～　5	略号	２０ＫＺＤ ＨＢ　ＲＴ	適合規格	（一財）日本消防設備安全センター 認定品　PJ-060 号 JPF MP 004

リケンＮＰＲ株式会社	制定日	2015 年 6 月 30 日	承　認	確　認	作　成
	改定日	2026 年 4 月 1 日	古市	坂田	野入
	版　数	2　版			

（図面番号　SSP-0224－02）